


(Bq/L)

0.10  
0.09  
0.08  
0.07  
0.06  
0.05  
0.04  
0.03  
0.02  
0.01  
0.00

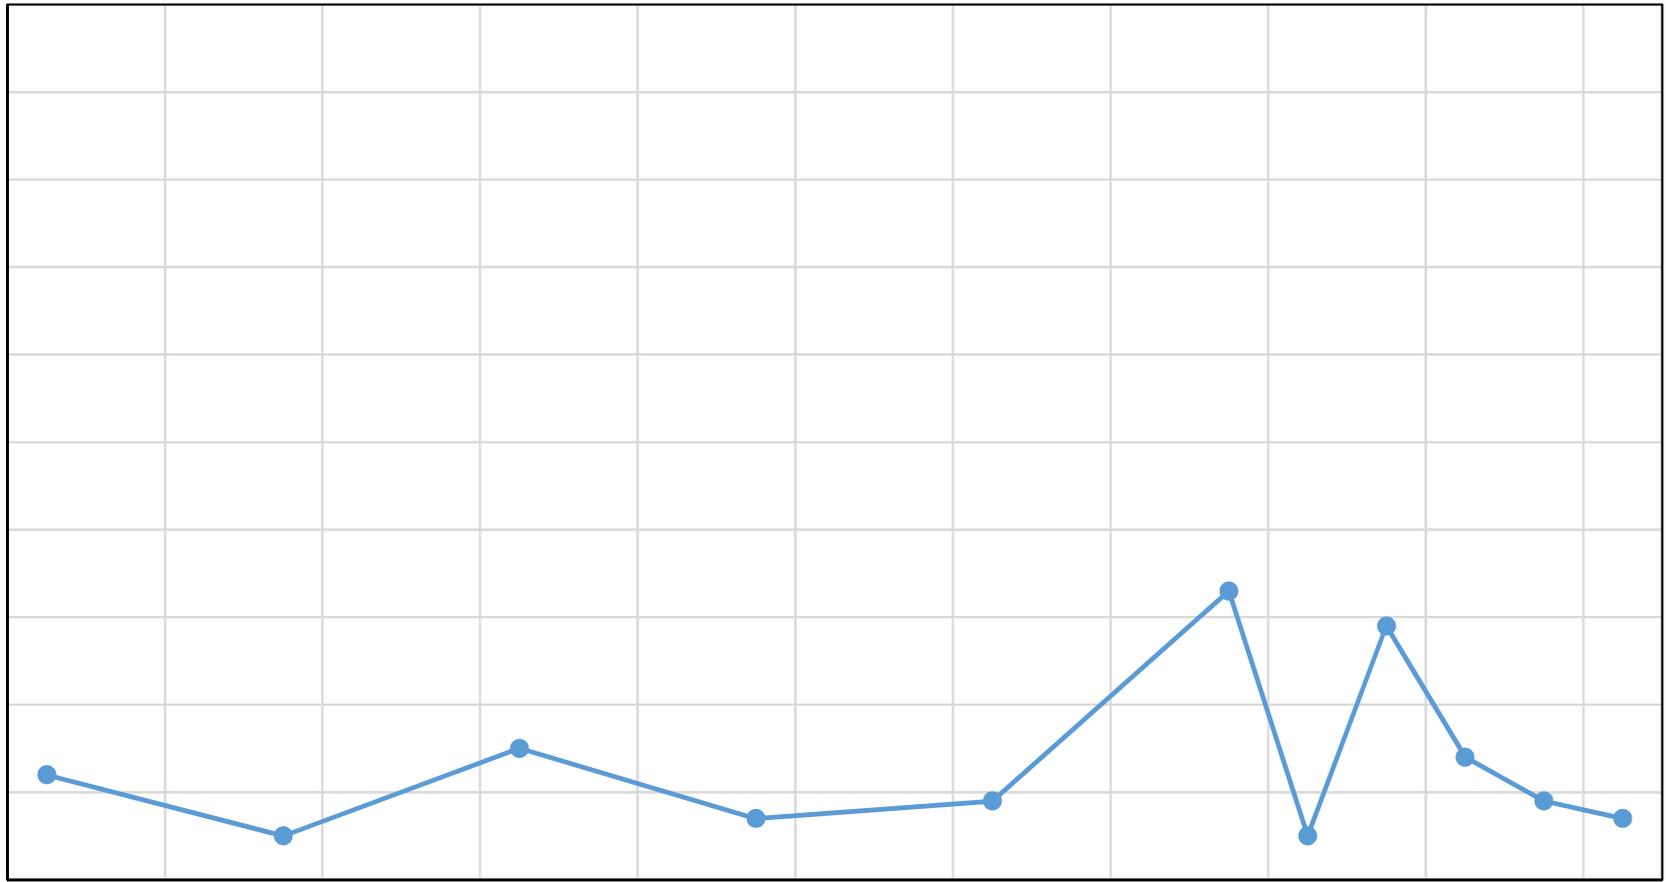

R4.5 R4.7 R4.9 R4.11 R5.1 R5.3 R5.5 R5.7 R5.9 R5.11 R6.1

(7) ALPS処理水放出口北2km西0.5km

(採取月)

セシウム-137濃度の推移