


(Bq/L)

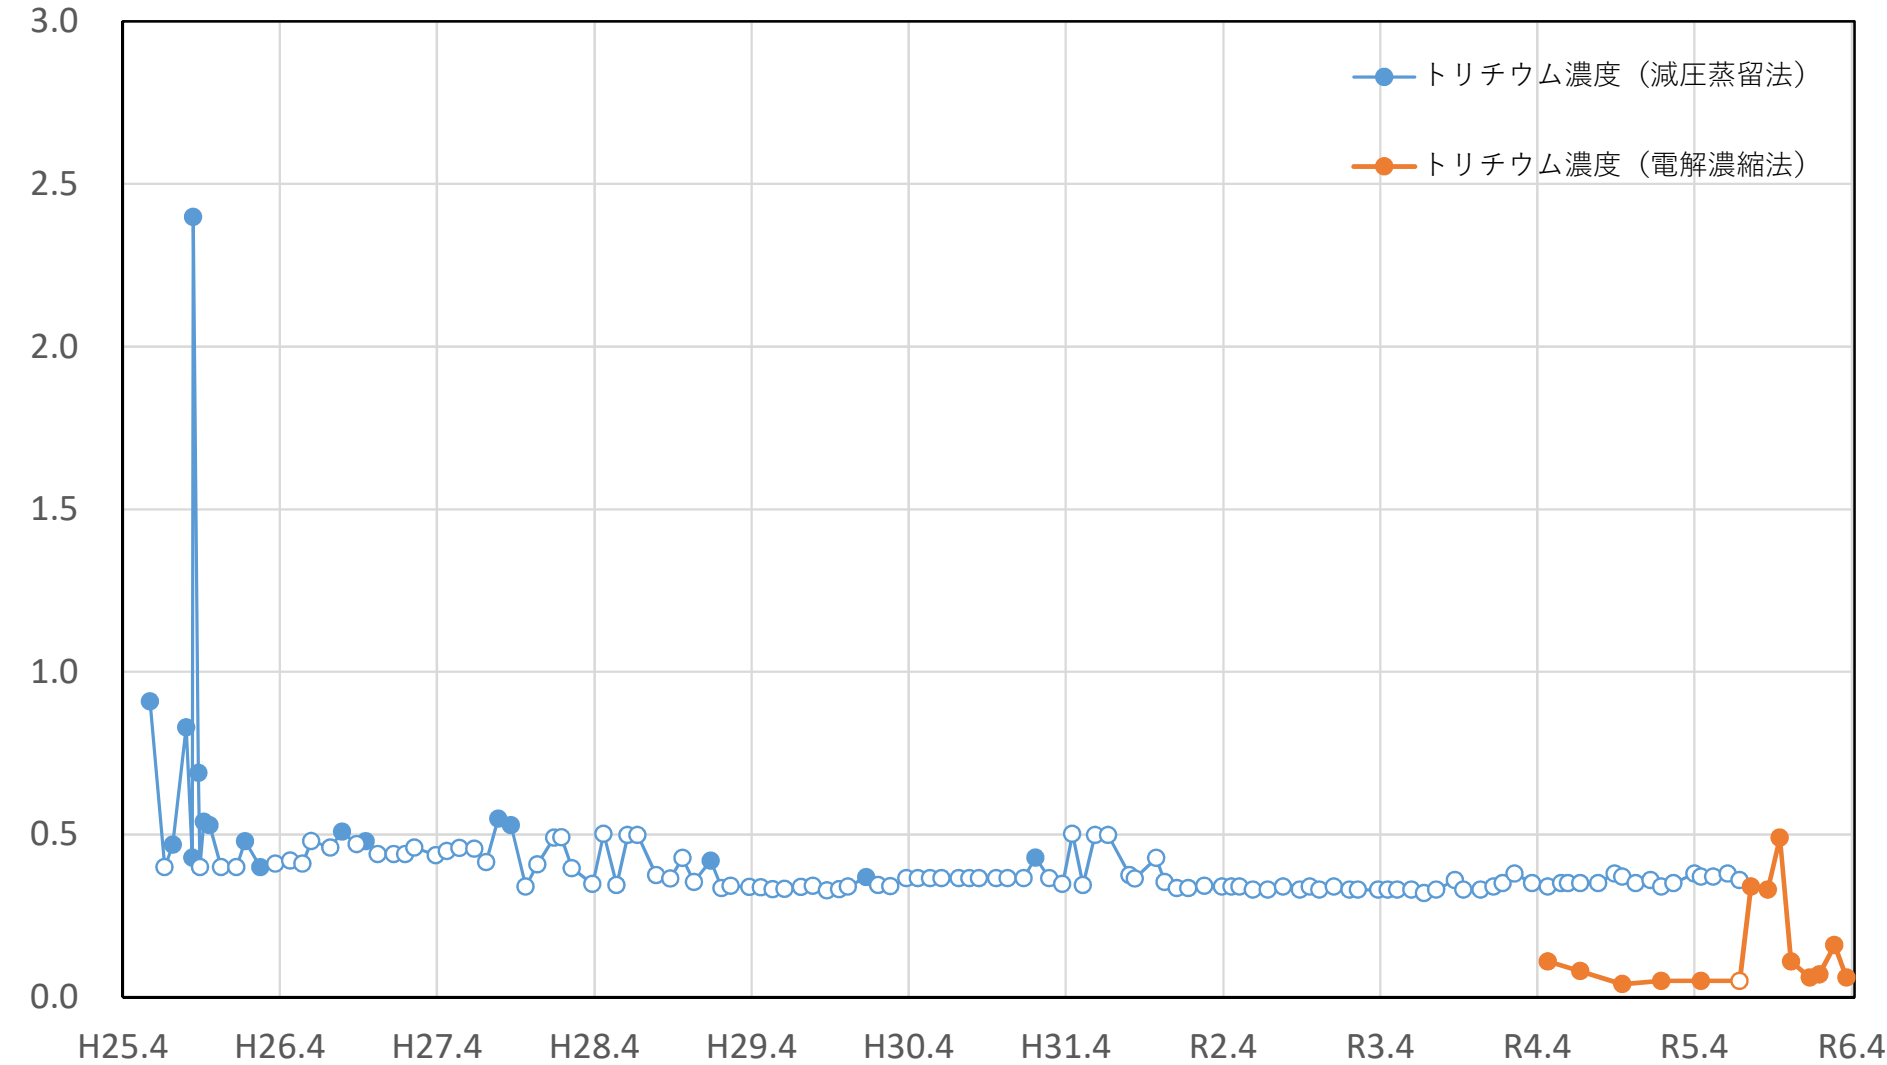

(1) 南放水口 トリチウム濃度の推移 (採取月)

※白抜きは検出下限値未満