


(Bq/L)

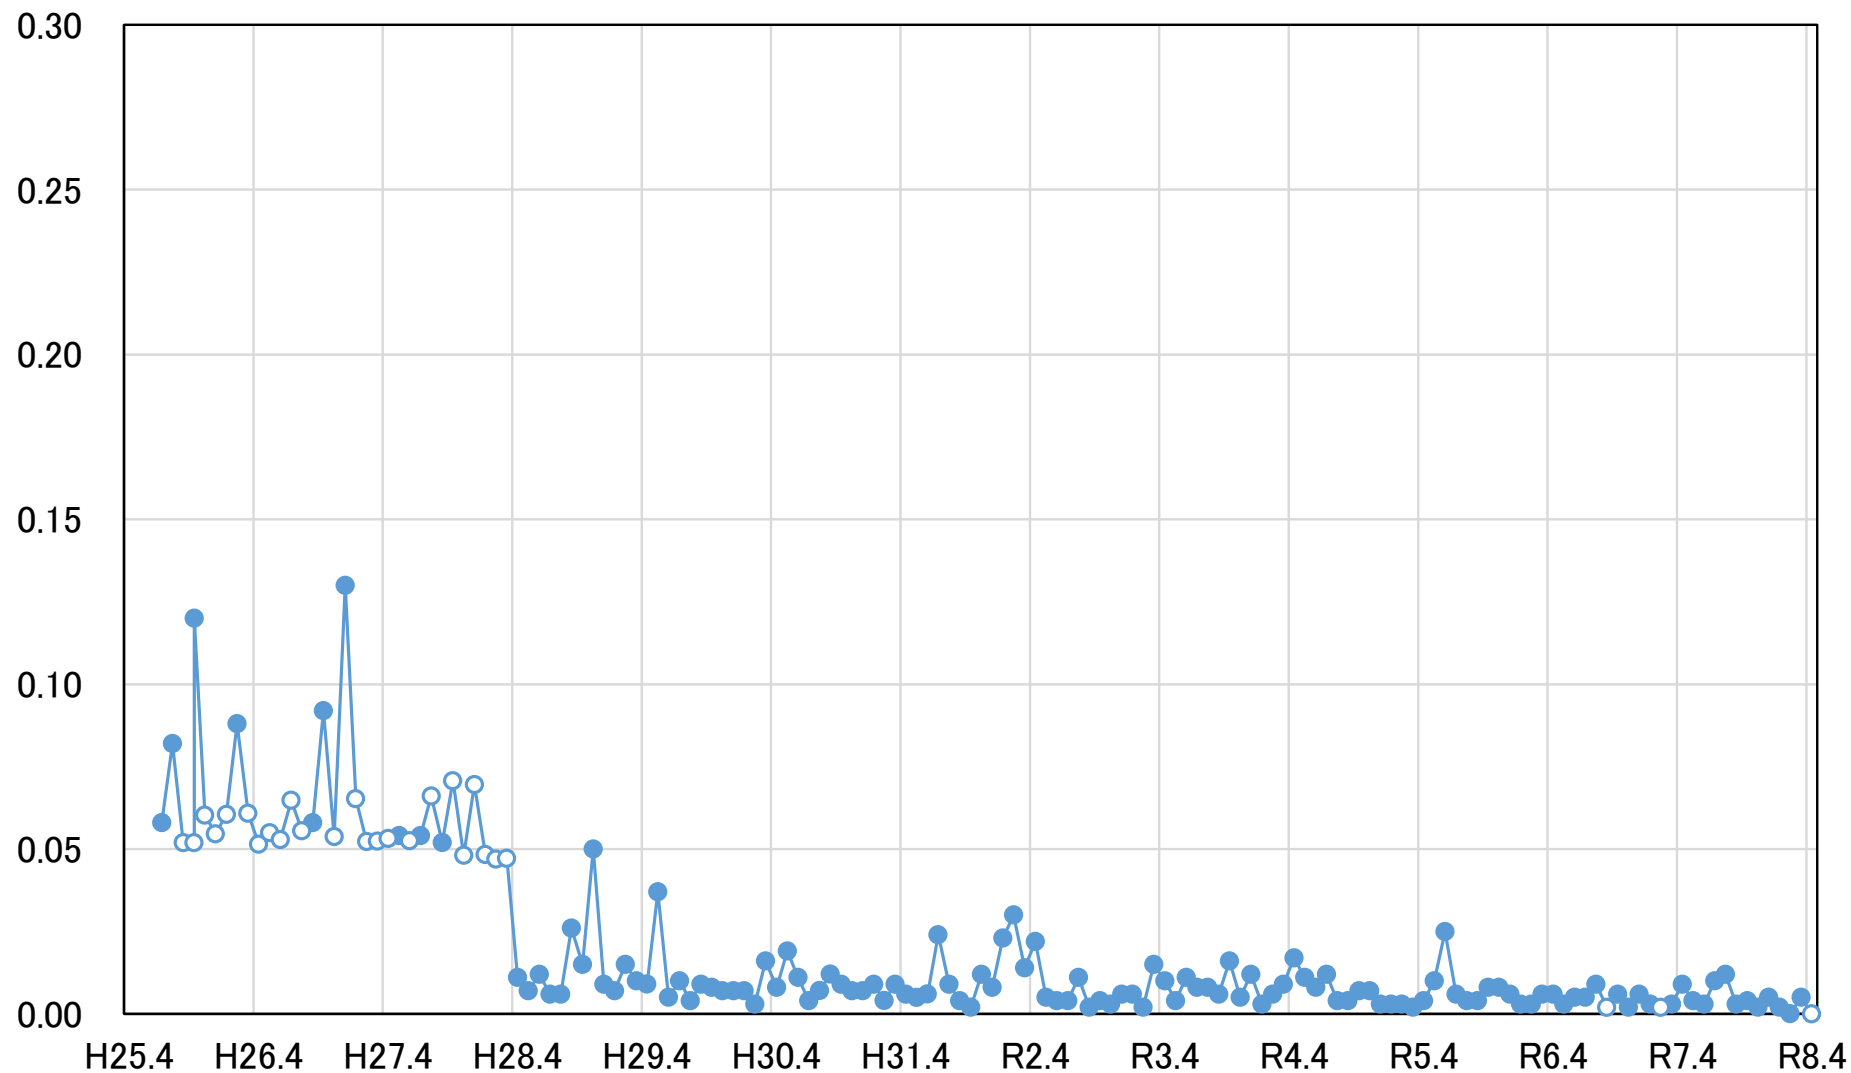

(4) 第一(発)沖合2km セシウム-137濃度の推移

(採取月)

※白抜きは検出下限値未満