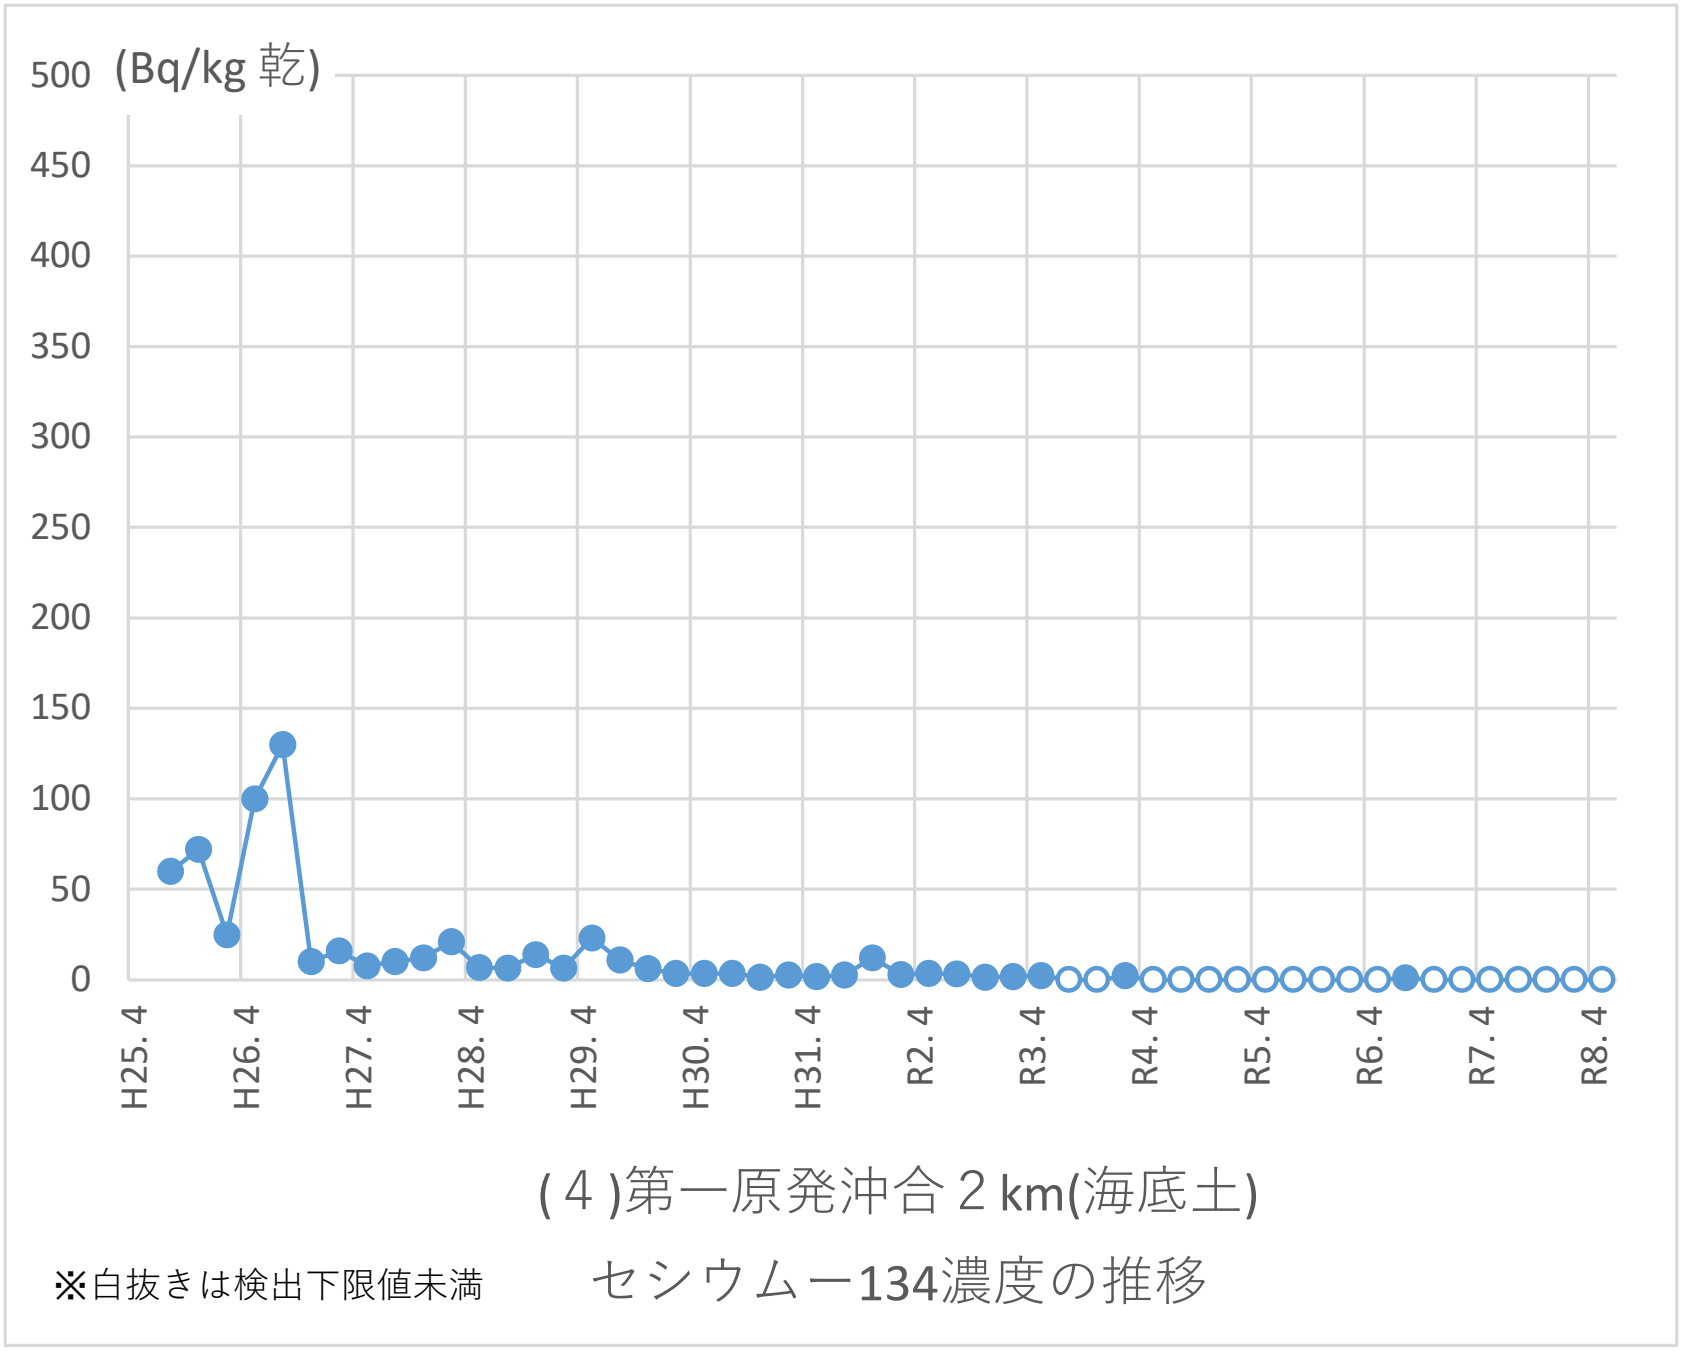


(４)第一原発沖合２km(海底土)

※白抜きは検出下限値未満　　セシウム－134濃度の推移