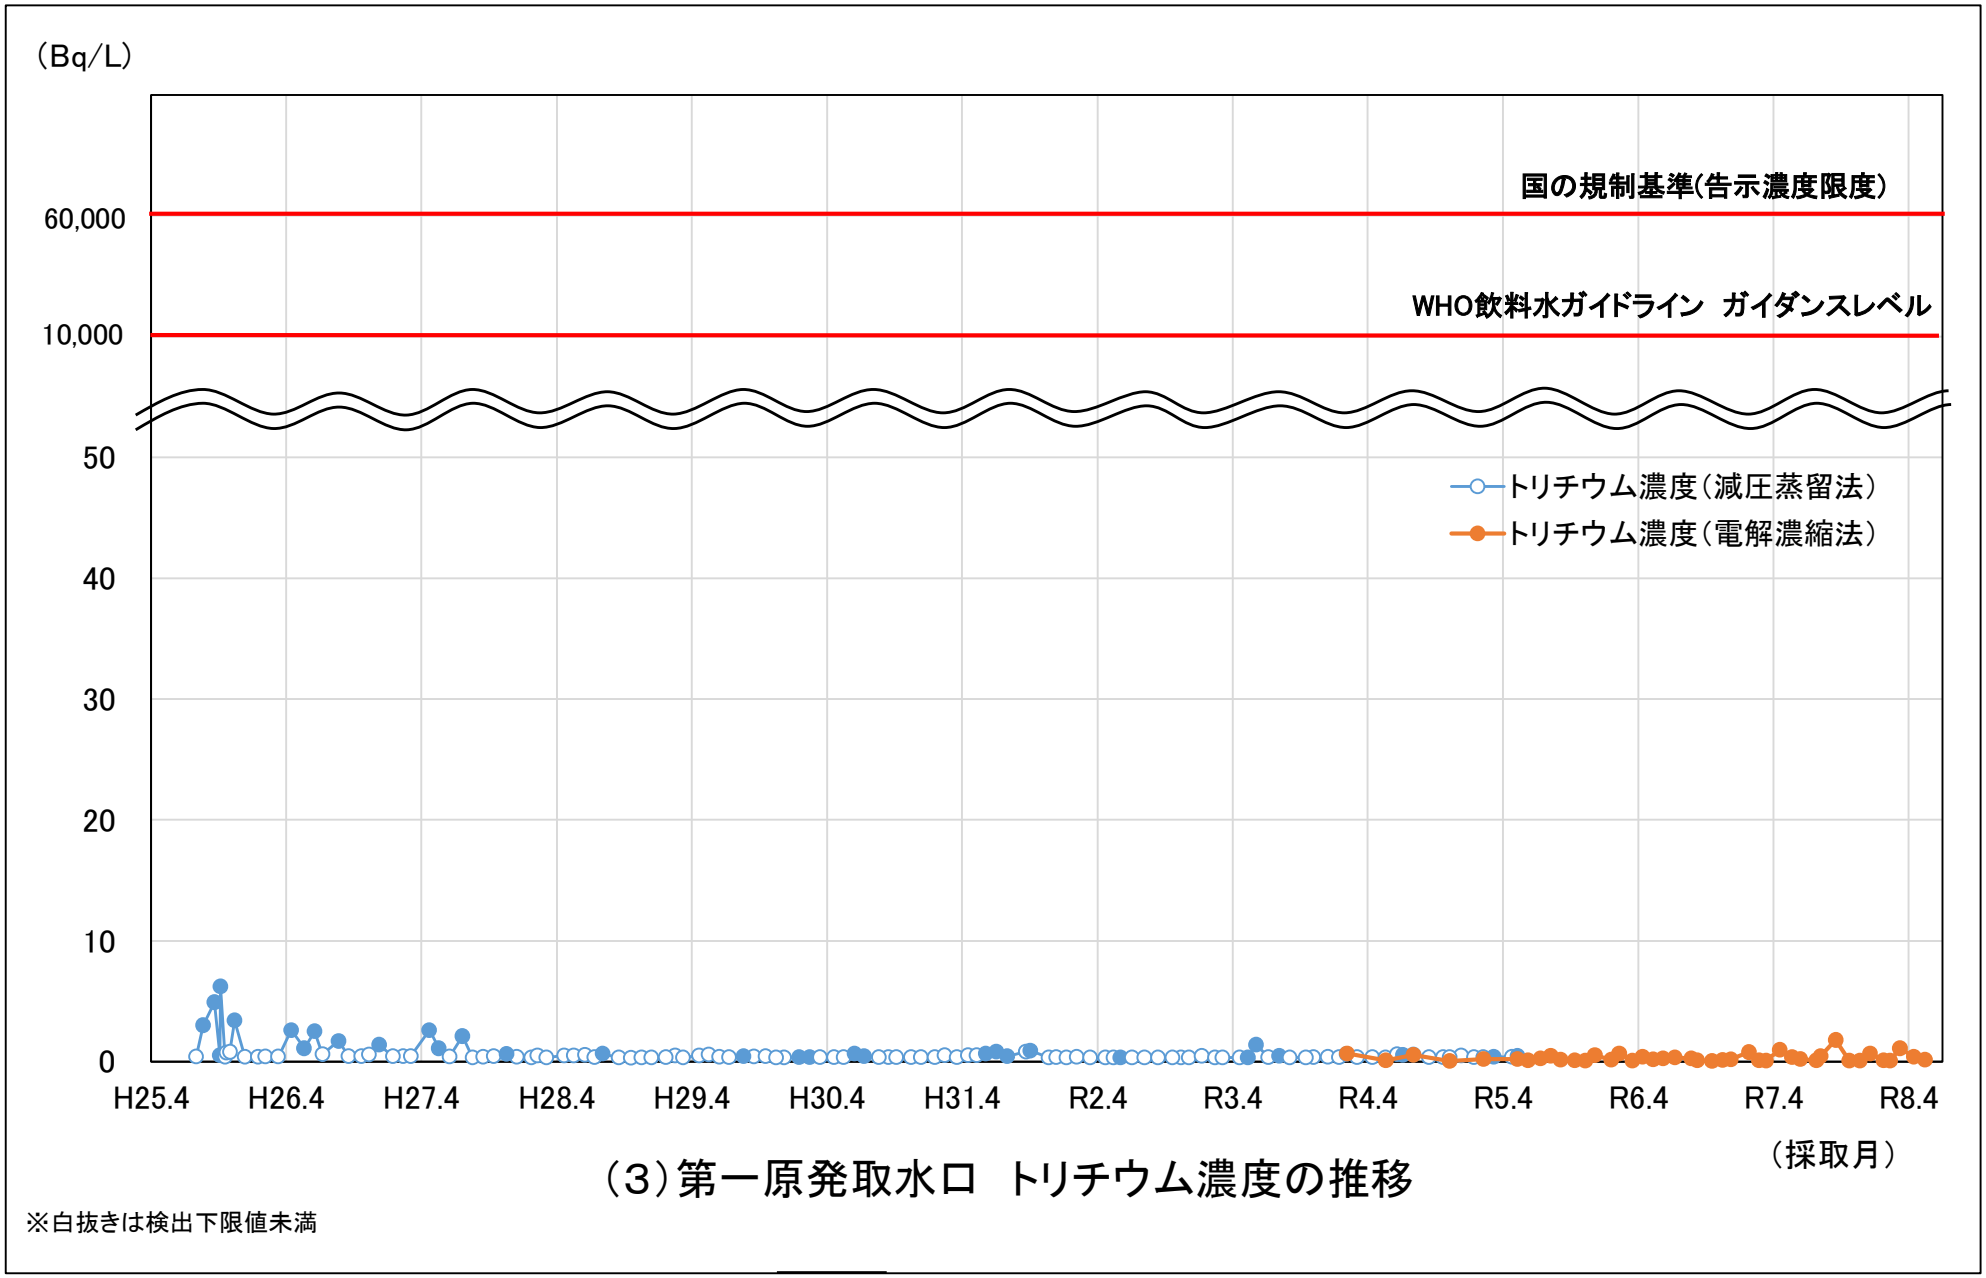


（3）第一原発取水口　トリチウム濃度の推移

※白抜きは検出下限値未満